



FICHA DE PUNTO DE CONTROL DEL ESTADO QUIMICO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

CÓDIGO IDENTIF. (SAICA): GN00000227 **CÓDIGO CHG:** 227
PMSBCOD: CA0404027
TOPONIMIA: Casa del Aragonés-La Duquesa **CÓD. ESTACIÓN:** 400326
CUENCA HIDROGRÁFICA: 04. Guadiana
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA: 04.04 La Mancha Occidental
MASA DE AGUA: 30606 Mancha Occidental I

DATOS DE SITUACIÓN

PROVINCIA: Ciudad Real **Hoja 1:50.000:** 737
TÉR. MUNICIPAL: Villarrubia de los Ojos **UTM X (huso 30):** 449.320
POLÍGONO: 1 **UTM Y (huso 30):** 4.338.130
PARCELA: 712 **COTA (m s.n.m.):** 620
Origen datos (x,y) **Origen datos (cota)** GPS
ACCESO: Desde el km 13 de la carretera CR-201, de Villarrubia de los Ojos a Daimiel, sale un camino de tierra hacia la derecha. Siguiendo por este camino, a unos 600 m se llega a una bifurcación. El punto se encuentra a la derecha del camino de la derecha, unos 30 m más adelante.

DATOS DEL PUNTO DE CONTROL

TIPO DE RED ☒ Vigilancia ☐ Operativa ☒ Nitratos ☐ Abastecim. ☐ Eurowaternet ☐ Pelig. ☐ Nat2000

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ☒ Vigilancia ☐ Operativa ☐ ZPR ☐ EIONET ☒ Nitratos

PUNTO HISTÓRICO (S/N): **FECHA ALTA:**

FRECUENCIA HABITUAL DE MUESTREO:

PARÁMETROS ANALIZADOS:

USO DEL SUELO

☒ Veget. Natural ☐ Industria ☐ Vertedero ☐ Urbano ☒ Agricultura
☐ Minero ☐ Autopista ☐ Ganadero ☐ Vía Férrea ☐ Otro (describir)

CAPTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA CAPTACIÓN:

INSTALACIÓN DE BOMBEO

TIPO DE BOMBA **MARCA**
PROFUNDIDAD (m) **CAPACIDAD (l/s):**
POTENCIA DEL MOTOR (CV)

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E HIDROGEOLÓGICAS

NOMBRE DEL ACUÍFERO:

NATURALEZA DEL ACUÍFERO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CAPTACIÓN

TIPO DE CAPTACIÓN ☒ Sondeo ☐ Pozo ☐ Manantial ☐ Otro

SIST.PERFORACIÓN: **CONTRATISTA:** **AÑO:**
PROF. PERFORACIÓN: **DIÁMETRO:** **INTERVALO RANURADO:**
PROF. ENTUBACIÓN: **DIÁMETRO:** **CEMENTACIONES:**
MATERIAL ENTUBACIÓN: **ESPEJOR:** **TIPO DE FILTRO:**
EMPAQUE **SELLADO:**

USOS DEL AGUA

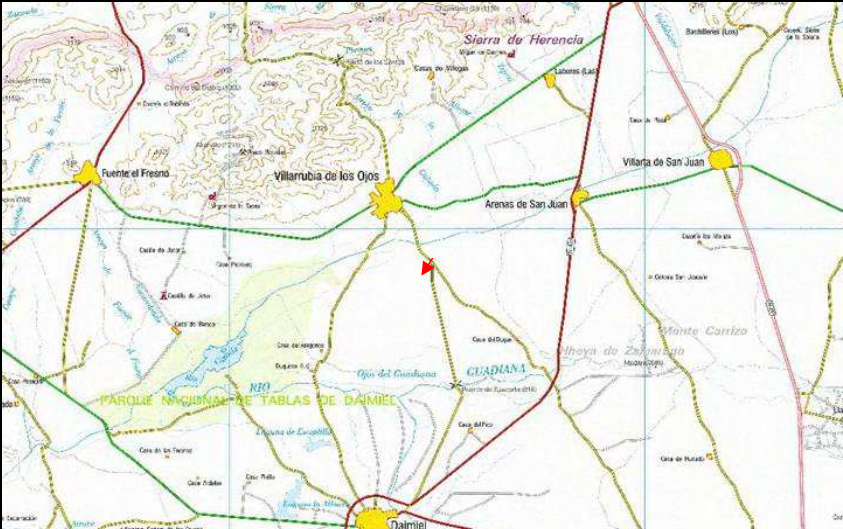
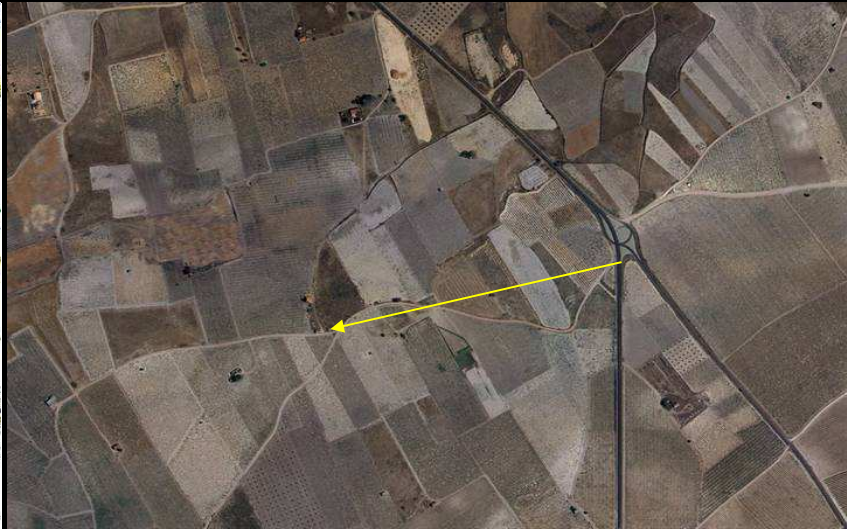
TIPO DE USO ☐ Abast. ☐ Riego ☐ Industrial ☐ Otro (describir) ☒ Sin uso

DESCRIPCIÓN: Gestión Municipal. Empresa Aquagest.

VOLUMEN (m3/año): **RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN:**

OBSERVACIONES

Se da de baja en julio de 2010

PUNTO GN00000227 04.04 - CASA DEL ARAGONES - LA DUQUESA		
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACION SOBRE MAPA	LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACION SOBRE ORTOFOTO DIGITAL	OBSERVACIONES
		
FOTOGRAFIA DEL PUNTO	FOTOGRAFIA DEL LUGAR DE LA TOMA	
		
INFORMACION ADICIONAL		
A este punto de control se le ha dado de baja.		